

# Příloha 25


ODBORNÉ STANOVISKO, Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5

vodiče - jednoduché tzn. nikoliv vícesvazkové

podpěrné body - stožáry, sloupy

napět'ové hladiny - 110 kV, 35 kV, 22 kV

## 1. podpěrný bod

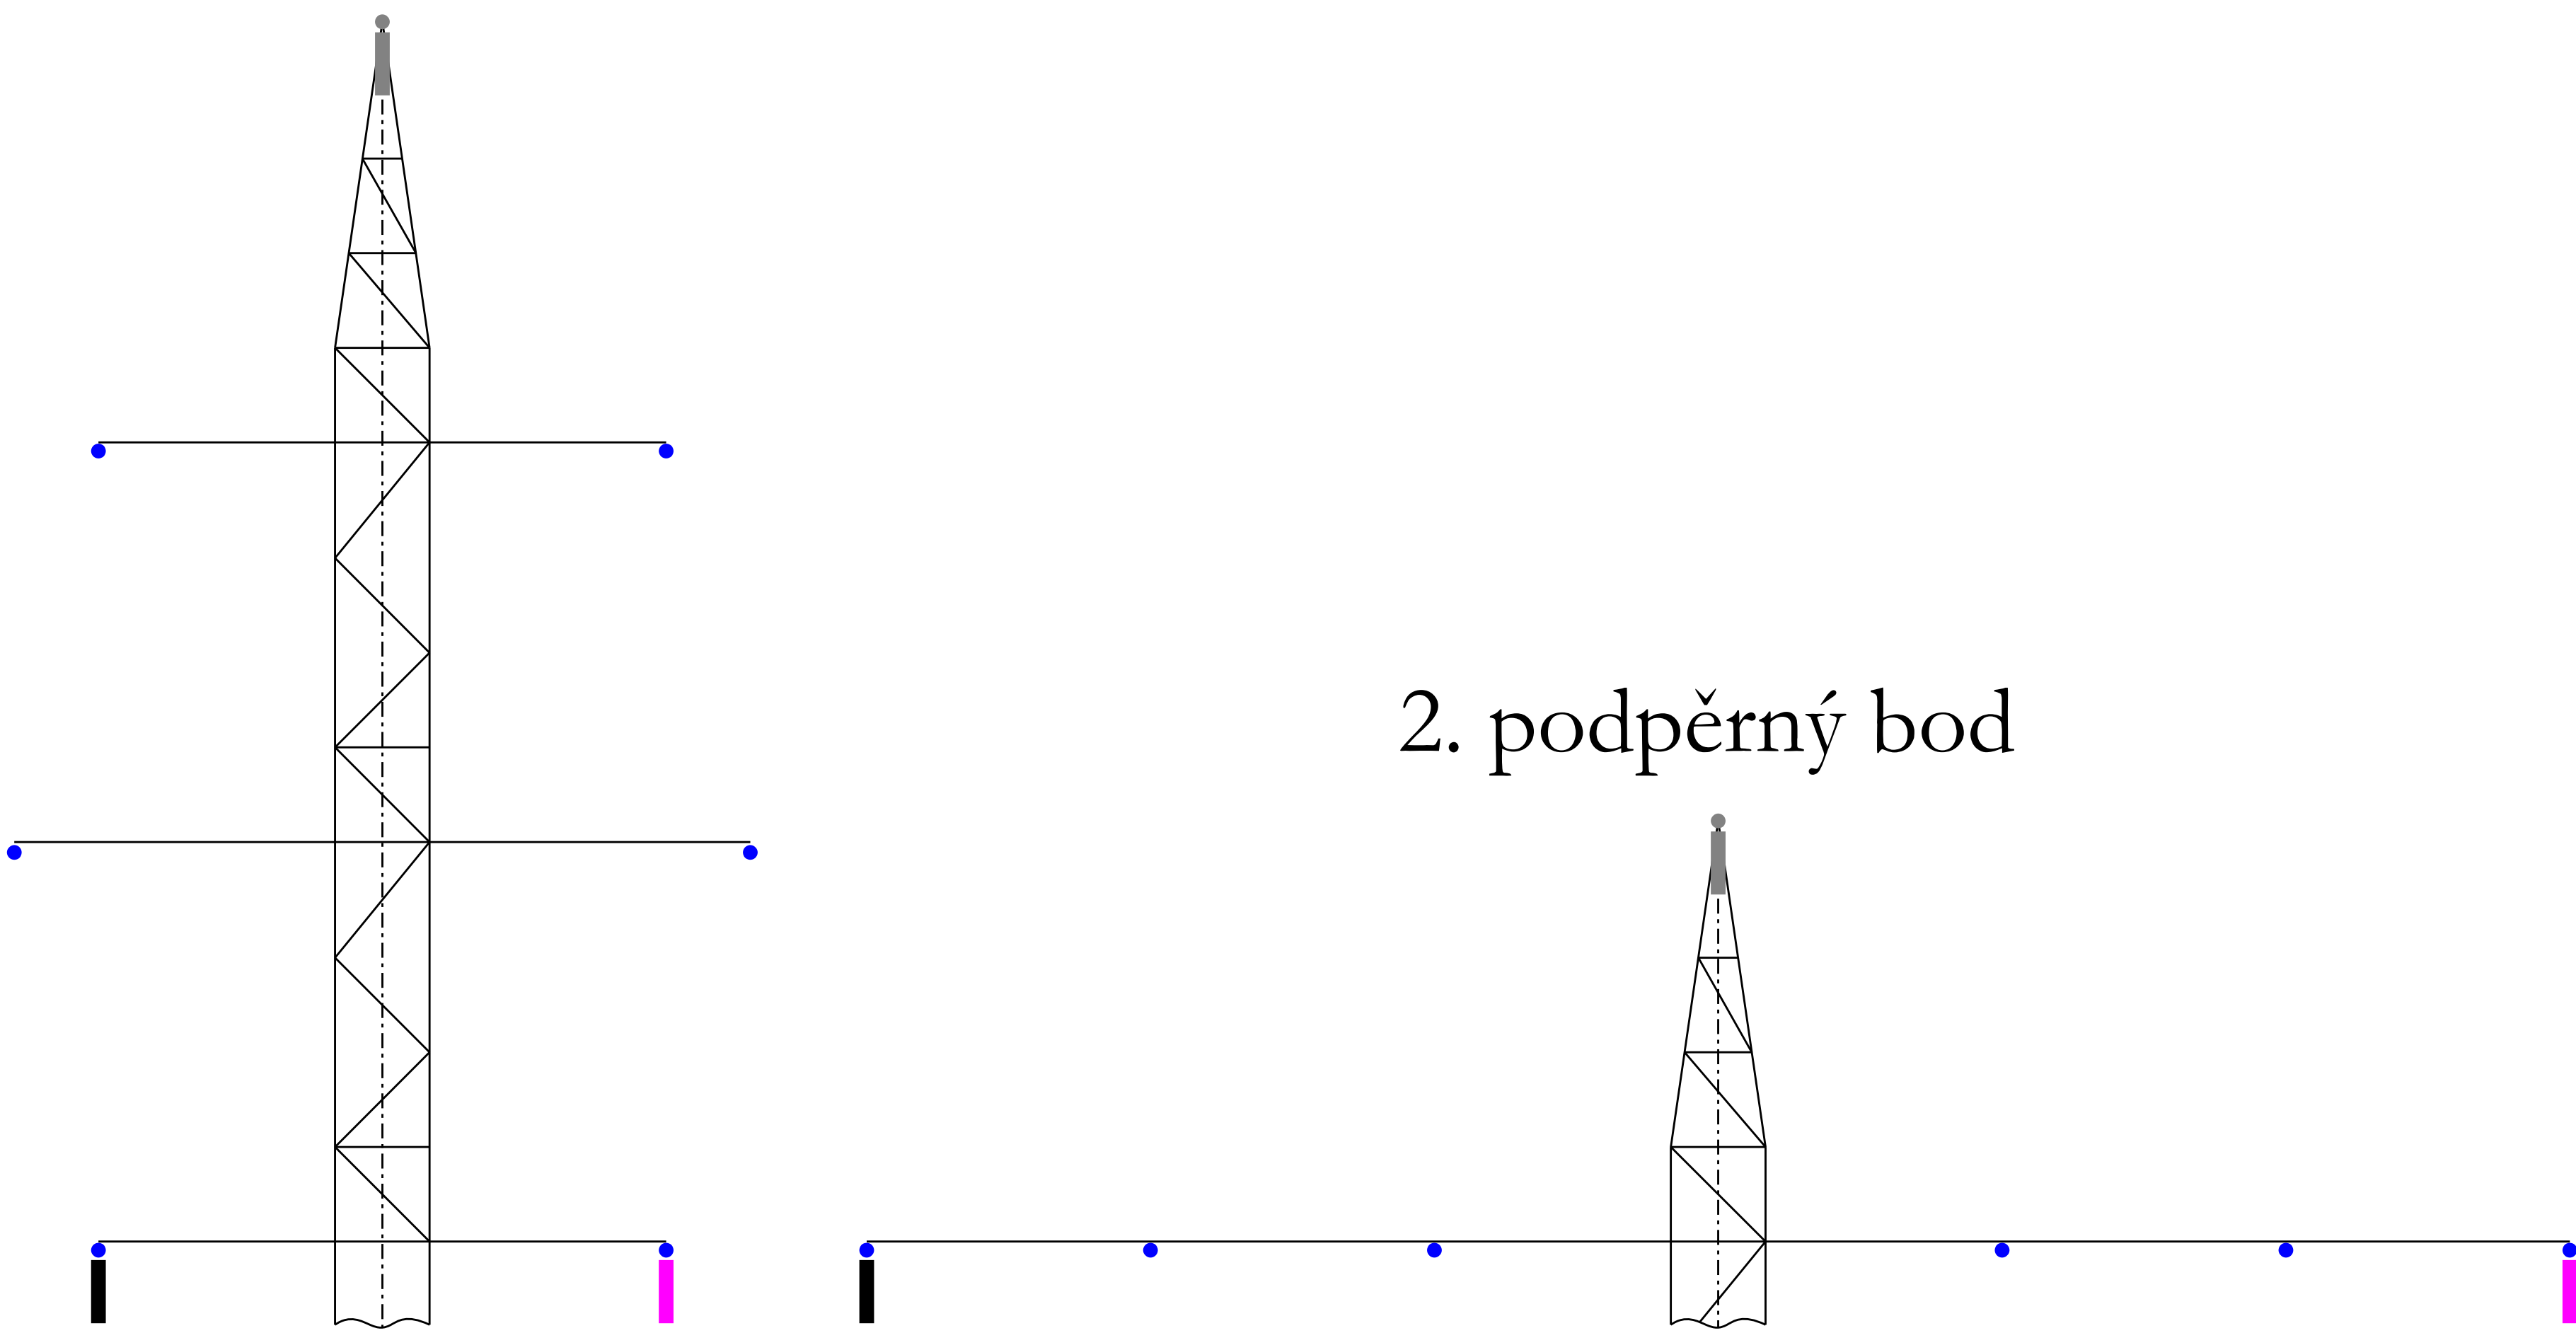

## 2. podpěrný bod

 zviditelňovače

## POZNÁMKA

Přesný typ je určen dle  $\emptyset$  vodiče či (K)ZL.

Barevné rozlišení je pouze pro přehlednost schematického nákresu rozmístění.

R 15 m, R 20 m, R 30 m, O 15 m = maximální R (reálně), O (optickě) rozteče

